



# Водовод

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433  
Ш Д 3600  
М Б 17223810  
Т Р 160 - 12510 - 85  
Т Р 245 - 5391973

тел: 012

центраа: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-80  
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702  
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187  
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 02 MAR 2018 год.

Наш знак: 03-251/2

Ваш знак: \_\_\_\_\_

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
Моше Пијаде 27  
Пожаревац

На основу члана 14 и 35 Одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Лист ОП бр. 4/2000), ЈКП "В и К" из Пожареваца, поступајући по захтеву ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД из Пожареваца Моше Пијаде 27 за издавање техничких услова за пројектовање и прикључивање на секундарну мрежу јавног водовода и фекалне канализације Пословног објекта Центра за социјални рад, односно за потребе израде урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу Пословног објекта Центра за социјални рад (По+П+1 и П+2) који се лоцира на к. п. бр. 1734/2 КО Пожаревац у Пожаревцу у улици Моше Пијаде бр.27, издаје следеће:

### ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Прикључење Пословног објекта на секундарну мрежу јавне фекалне канализације извршити у ул. Моше Пијаде, ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну Ø160 mm. Прикључак извршити до ревизионог шахта који ће се лоцирати у зеленом појасу на 1m од регулационе линије у парцели 1734/2 КО Пожаревац у ул. Моше Пијаде 27, како је дато у приложеној скици. Ревизиони шахт треба бити пресека светлог отвора мин. Ø80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø 625 mm и пењалицама по ДИН 1212.  
Приликом прикључивања канализационог прикључка придржавати се прописа и стандарда за ту врсту објекта. Прикључак извршити са падом од 2-6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
2. Прикључење Пословног објекта на секундарну мрежу јавног водовода прикључити на постојећу ПЕХД водоводну цев пречника Ø100 mm која је лоцирана у ул. Моше пијаде уз парцелу 1734/2 са исте стране у односу на предметни објекат, у коловозу на око 6,5m од регулационе линије. Прикључак прикључити од ПЕХД цеви за радни притисак од 10 бара, пречника Ø100mm (4"), у оријентационој дужини од око L=8m. Прикључак израдити од уличног вода (где се предвиђа улични затварач са уградбеном гарнитуром и уличном капом) до водомерног шахта лоцираног у парцели 1734/2 КО Пожаревац у зеленом појасу на 1,0 m од регулационе линије.  
а) цеви за прикључак: ПЕХД Ø4" на дубини мин. 100 cm.

б) водомери: Ø1" са продуженим холендером жигосан у текућој години за санитарну потрошњу и Ø4" за хидрантску мрежу.

Димензије шахта за водомер: најмања унутрашња величина 1m x 1m x 1,3m са лаким ливеним поклопцем отвора Ø 625 mm која мора да обезбеди несметано читавање, замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера. Пошто се идејним решењем предвиђа да објекат има раздвојене инсталације санитарне воде и хидрантске мреже, димензије и опрему шахта прилагодити претходно наведеним условима.

Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 cm, на делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунком.

3. Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.Гласник ОП бр. 6/91).
4. Прикључење гаража, сервиса, перионица и других објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.
5. Сви прикључци уколико постоје у парцели 1734/2 и КО Пожаревац, а који по пресецима или котама не одговарају и не могу се реконструисати, морају се искључити о трошку инвеститора на струком прописани начин.
6. Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.
7. Све радове на јавној градској површини, од јавне мреже до водомерног, односно ревизионог шахта у парцели, изводи искључиво ЈКП "В и К" из Пожареваца.
8. Инвеститор је у обавези да склопи уговоре са ЈКП "В И К" из Пожареваца о коришћењу наших услуга. Инвеститор је у обавези да што пре, а најкасније пре почетка извођења радова измири сва дуговања према ЈКП "В и К" из Пожареваца и реши свој потрошачки статус. Постојећи прикључак се може користити као градилишни уз евидентирање у ЈКП "В и К" из Пожареваца.
10. Саставни део ових услова је и Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник ОП бр. 6/91).
11. Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу, већ је потребно да за конкретну израду споја поднесе захтев ЈКП "В и К" из Пожареваца.

Прилог: ситуациони план х 1

Оквирни предрачун трошкова прикључења

Служба прикључака:

Драган Степановић, грађ. техн.

Руководилац службе развоја

Миодраг Обрадовић, дипл. инж. маш.

в.д. Директор

Владимир Стојимировић, дипл. инж. маш.





НОВО ГРО ПРЕМА ТУ

734  
dogradnja

postoje  
682

НОВЫ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ВОДОМЕРНИ  
ШАХТ

Улица Моше Пијаде

ЗАВНА СЕКУНДАРНА ЖРЕЊА  
РЕЊД  $\phi 100$

ЛЕТЕНА А

КАНАЛЫЗАЦИЯ

ВОДОВОД


ГЕНДА:

стање на терену  
границе катастарских парцела



СЛУЖБА ПРИКРУЖАКА

~~19.7~~

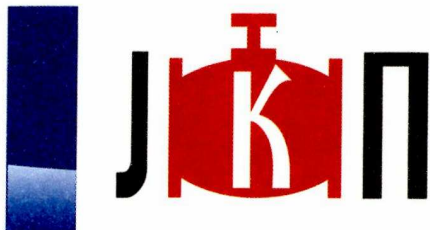

# Водовод

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433  
Ш Д 3600  
М Б 17223810  
Т Р 160 - 12510 - 85  
Т Р 245 - 5391973

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800  
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702  
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187  
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: \_\_\_\_\_ год.

Наш знак: 03-8512-1

Ваш знак: \_\_\_\_\_

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
Моше Пијаде бр.27, 12000 Пожаревац

Предмет: *Потврда о измереном притиску на водоводној мрежи.*

Дана 26.02.2018.године ЈКП-у „Водовод и канализација“ Пожаревац, обратио се Центар за социјални рад Пожаревац, улица Моше Пијаде бр.27, са захтевом за издавање потврде о висини притиска у водоводној мрежи.

Измерени притисак на инсталацијама у горе наведеном објекту је 3,0 бара.

Прилог: Фотографија измереног притиска.

Руководилац службе развоја

Миодраг Обрадовић, дипл. инж. маш

в.д. Директор

Владимир Стојимировић, дипл. инж. маш.







CN7462 Rf.

M.A.

