

Водовод

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433

Ш Д 3600

М Б 17223810

Т Р 160 - 12510 - 85

Т Р 160 - 0000000315011 - 17

тел: 012


центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 29.01.2019. год.

Наш знак: 01-375/2

Ваш знак: _____

ФОНДАЦИЈА МИЛЕНИН ДОМ
ГАЛЕРИЈА МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ
Пожаревац

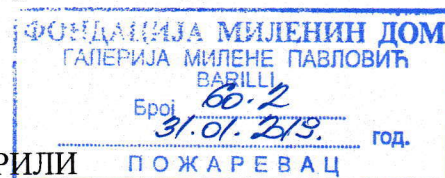

На основу члана 14 и 35 Одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Лист ОП бр. 4/2000), ЈКП “В и К” из Пожареваца, поступајући по захтеву ФОНДАЦИЈЕ МИЛЕНИН ДОМ из Пожареваца, за издавање техничких услова за пројектовање и прикључивање на секундарну мрежу јавног водовода и фекалне канализације више објеката, односно за потребе израде урбанистичког пројекта за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта галерије „Милена Павловић – Барили“ који се лоцира на к. п. бр. 993/1 КО Пожаревац у Пожаревцу у улици Воје Дулића са излазом и на улицу Даворјанке Пауновић, издаје следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Наведена парцел има излаз на улицу Даворјанке Пауновић па се прикључење комплекса на секундарну мрежу јавне фекалне канализације може извршити у ул. Даворјанке Пауновић где је дубина прикључења максимално 1,80 м испод нивоа шахт поклопца, ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну а не мањим од Ø 160 mm. Прикључак извршити до ревизионог шахта који ће се лоцирати на 1м од регулационе линије у парцели 993/1 КО Пожаревац. Ревизиони шахт треба бити пресека светлог отвора мин. Ø80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø 625 mm и пењалицама по ДИН 1212.

Приликом прикључивања канализационог прикључка придржавати се прописа и стандарда за ту врсту објекта. Прикључак извршити са падом од 2-6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.

2. Прикључење комплекса на секундарну мрежу јавног водовода извршити на постојећу ПЕ водоводну цев пречника Ø65 mm која је лоцирана у ул. Даворјанке Пауновић како је приказано на приложеној скици. Прикључак је могуће извести од ПЕХД цеви за радни притисак од 10 бара, пречника Ø65mm (2"), у орјентационој дужини од око L=35 m. Прикључак изградити од уличног вода (где се предвиђа улични затварач са уградбеном гарнитуром и уличном капом) до водомерног постојећег шахта лоцираног у парцели 993/1 КО Пожаревац на 1,0 m од регулационе линије, а који се (ако је технички могуће) по потреби прилагођава новонасталим потребама.

а) цеви за прикључак: ПЕХД Ø2" на дубини мин. 100 cm.

б) водомери жигосани у текућој години:

Димензије шахта за водомере: најмања унутрашња величина 1m x 1m x 1,3m са лаким ливеним поклопцем отвора Ø 625 mm која мора да обезбеди несметано читавање, замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера. Пошто се идејним решењем предвиђа да објекат има развојене инсталације санитарне воде за објекте фондације, пословни простор и хидрантске мреже, димензије и опрему шахта прилагодити претходно наведеним условима.

Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 цм, на делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунком.

3. Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.Гласник ОП бр. 6/91).
4. Прикључење гаража, сервиса, перионица и других објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.
5. Сви прикључци уколико постоје у парцели 993/1 КО Пожаревац, као и секундарни водови инсталација које остају у функцији, а по партерном уређењу остају недоступни испод будућих објеката, а који по пресецима или котама не одговарају и не могу се реконструисати, морају се искључити или изместити о трошку инвеститора на струком прописани начин.
6. Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.
7. Све радове на јавној градској површини, од јавне мреже до водомерног, односно ревизионог шахта у парцели, изводи искључиво ЈКП "В и К" из Пожаревца.
8. Инвеститор је у обавези да склопи уговоре са ЈКП "В И К" из Пожаревца о коришћењу наших услуга. Инвеститор је у обавези да што пре, а најкасније пре почетка извођења радова измири сва дуговања према ЈКП "В и К" из Пожаревца и реши свој потрошачки статус. Постојећи прикључак се може користити као градилишни уз евидентирање у ЈКП "В и К" из Пожаревца.
9. Саставни део ових услова је и Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник ОП бр. 6/91).
10. Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу, а који су у надлежности ЈКП „ВиК“, већ је потребно да за конкретну израду споја поднесе захтев ЈКП "В и К" из Пожаревца.

Прилог: - Извод из ситуационог плана са уцртаним оријентационим положајем инсталација и шахтова
- Предрачун за издавање техничких услова бр. 04/2019


Обрађивач:

Драган Степановић, грађ. техн.

Руководилац службе развоја



Директор

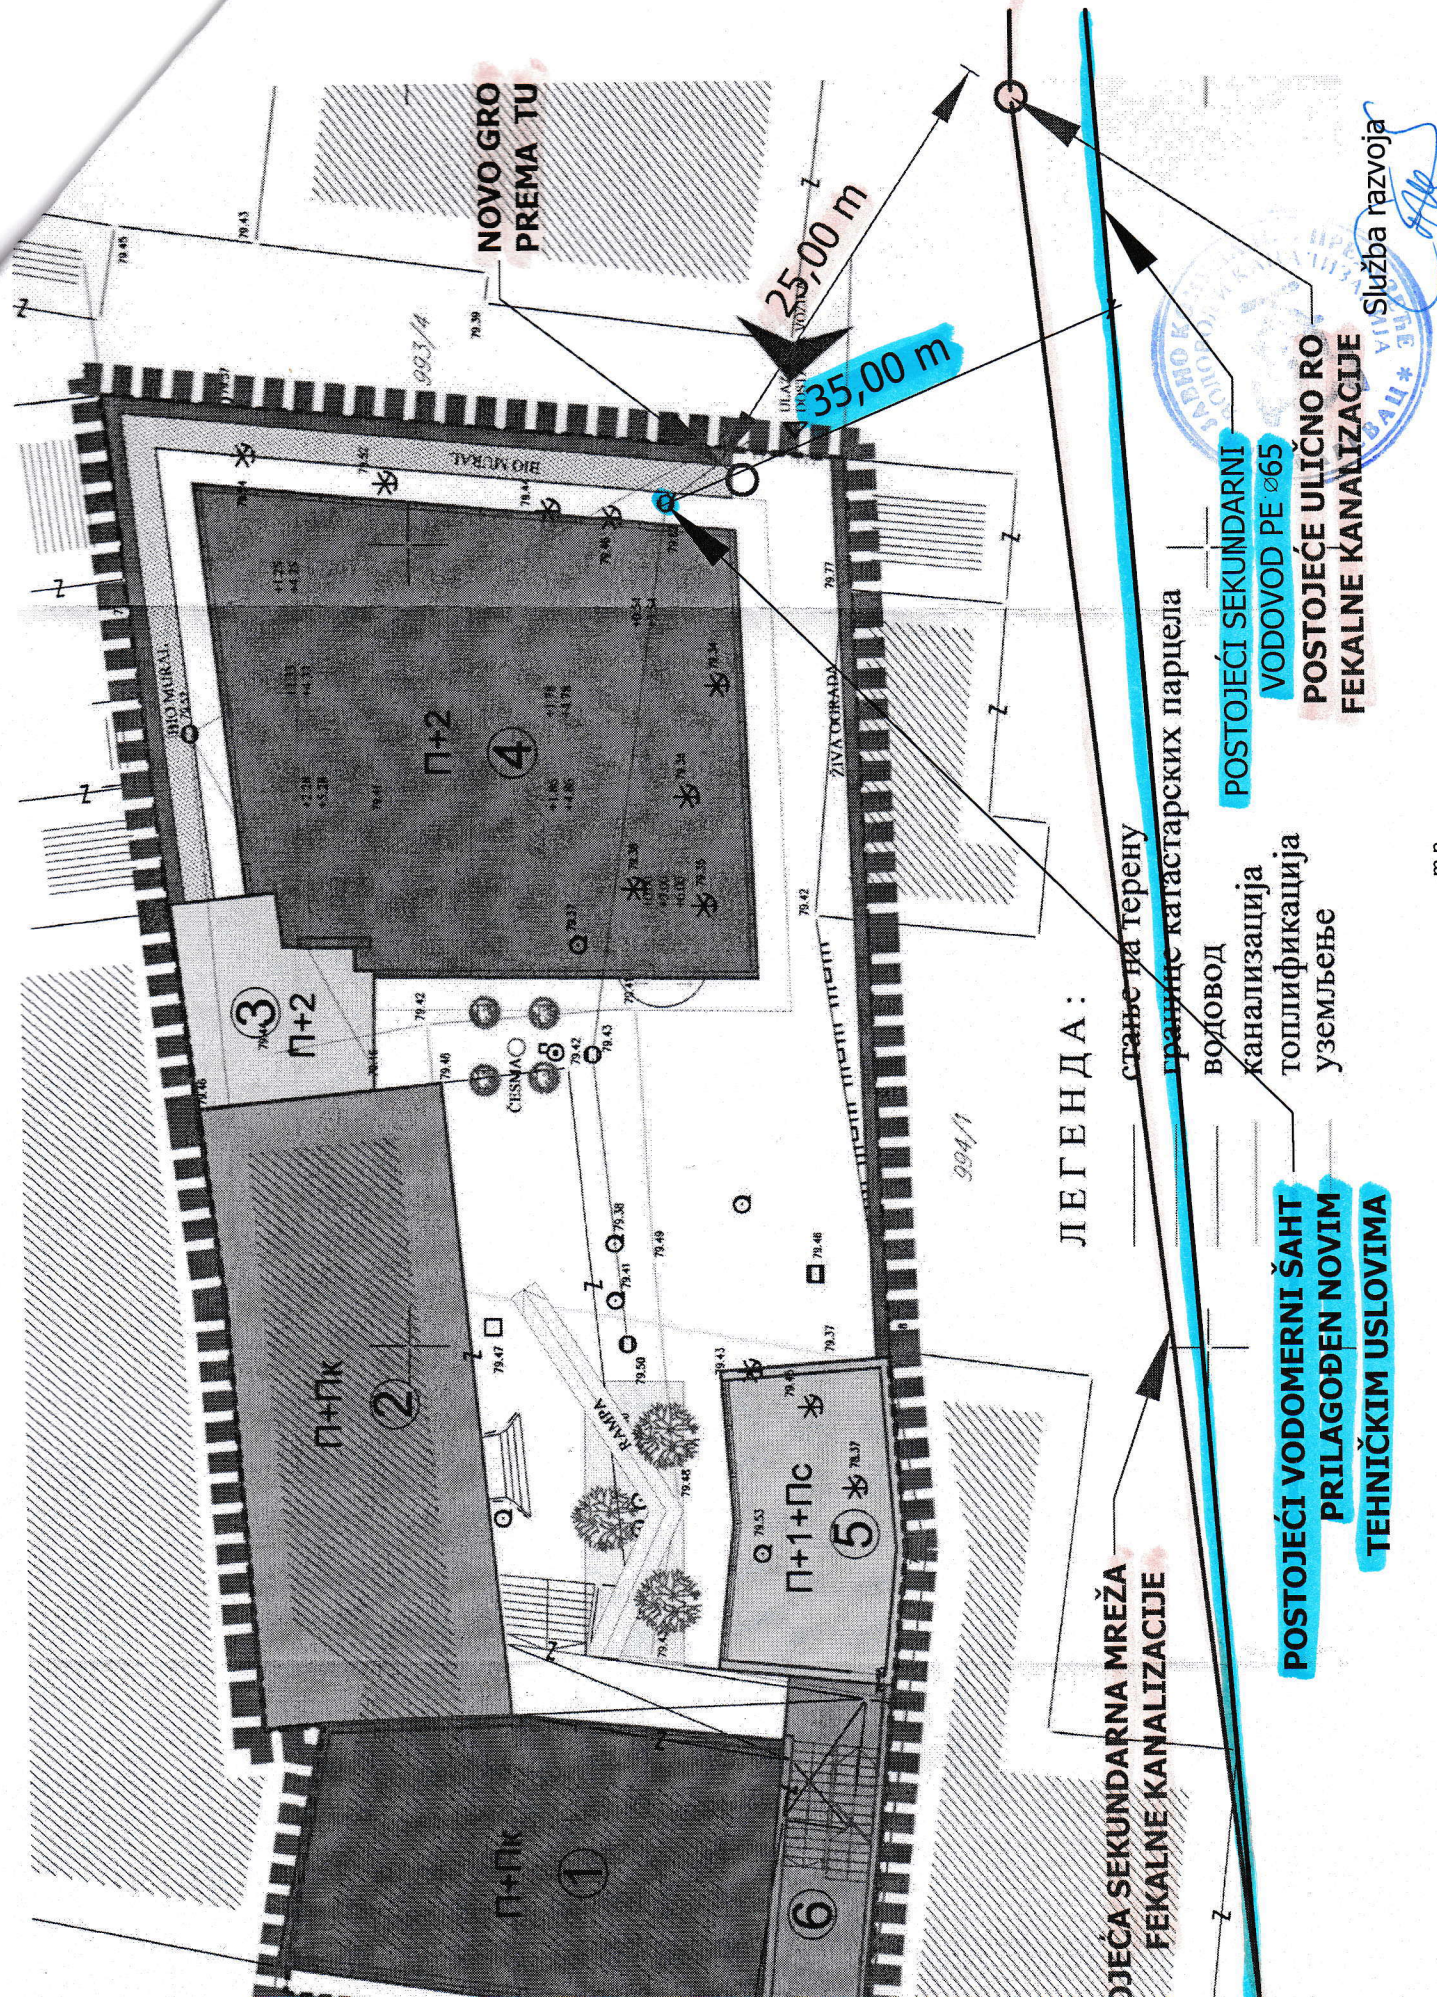

ЛЕГЕНДА:

ПОСТОЈЕЋА SEKUNDARNA MREŽA
FEKALNE KANALIZACIJE

стање на терену

границе катастарских парцела

ВОДОВОД

канализација

топлификација

уземљење

ПОСТОЈЕЋИ VODOMERNI ŠAHT
PRILAGOĐEN NOVIM

TEHNIČKIM USLOVIMA

ПОСТОЈЕЋИ SEKUNDARNI
VODOVOD PE Ø65

ПОСТОЈЕЋЕ УЛИЧНО РО
FEKALNE KANALIZACIJE

Služba razvoja

Dragan Stepanović grad. tehn.