

# Vodovod

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА 22-24

П И Б 100438433

Ш Д 3600

М Б 17223810

Т Р 160 - 12510 - 85

Т Р 160 - 0000000315011 - 17

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800

заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702

финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194, 555-187

e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 21.10.2019. год.

Наш знак: 01-7205/2

Ваш знак: \_\_\_\_\_

*МР „Bambi Success“ D.O.O. Đure Đakovića bb  
12000 Požarevac, R. Srbija*

На основу члана 14 и 35 Одлуке о водоводу и канализацији (Сл. Лист ОП бр. 4/2000), ЈКП “В и К” из Пожареваца, поступајући по захтеву МР „Bambi Succes“ D.O.O. за издавање техничких услова у поступку израде урбанистичког пројекта за прикључење на секундарну мрежу јавног водовода и фекалне канализације пословног објекта (П+1) који ће се градити на к. п. бр. 6780/71 КО Пожаревац у Пожаревцу, издаје следеће:

## ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Прикључење предметног објекта на секундарну мрежу јавне фекалне канализације може се извршити у улицама Нова 1 и Нова 2, (скица положаја прикључне мреже дата у прилогу ових услова) ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну а не мањим од Ø160 mm. Прикључак извршити до ревизионог шахта који ће се лоцирати на 1m од регулационе линије у предметној парцели. Ревизиони шахт треба бити пресека светлог отвора мин. 80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø 625 mm и пењалицама по ДИН 1212.

Приликом израде канализационог прикључка придржавати се прописа и стандарда за ту врсту објекта. Прикључак извршити са падом од 2-6‰ искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.

Максимална дубина прикључка на фекалну канализацију у прикључном шахту ће бити одређена на основу ситуације на лицу места ( апсолутне коте шахтова дате у приложеној скици).

2. Прикључење предметног објекта на секундарну мрежу јавног водовода може се извршити на постојећу ПЕ водоводну цев пречника Ø100 mm која је лоцирана како је приказано на приложеној скици. Прикључак извршити од ПЕХД цеви за радни притисак од 10 бара, пречника Ø80-100 mm (3-4"), у потребној дужини а не већој од L=30 m. Прикључак израдити од уличног вода (где се предвиђа улични затварач са уградбеном гарнитуром и уличном капом) до водомерног шахта лоцираног у предметној парцели на 1,0 m од регулационе линије.

а) цеви за прикључак: ПЕХД Ø3" на дубини мин. 100 cm.

б) водомери: Ø3/4-6/4" са продуженим холендером жигосани у текућој години за санитарну воду и Ø2-3" за унутрашњу-спољашњу хидрантску мрежу.

Димензије шахта за водомер: најмања унутрашња величина 1m x 1m x 1,3m са лаким ливеним поклопцем отвора Ø 625 mm која мора да обезбеди несметано читавање, замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера. Уколико се идејним решењем предвиђа да објекат има одвојене мреже санитарне, односно унутрашње и спољашње противпожарне воде, димензије и опрему шахта прилагодити да се задовоље претходно наведени услови.

Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 cm, на делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунком.

3. Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.Гласник ОП бр. 6/91).
4. Прикључење гаража, сервиса, перионица и других објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.
5. Сви прикључци уколико постоје у предметној парцели, а који по пресецима или котама не одговарају и не могу се реконструисати, морају се искључити о трошку инвеститора на струком прописани начин.
6. Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.
7. Све радове на јавној градској површини, од јавне мреже до водомерног, односно ревизионог шахта у парцели, изводи искључиво ЈКП "В и К" из Пожареваца.
8. Инвеститор је у обавези да склопи уговоре са ЈКП "В И К" из Пожареваца о коришћењу наших услуга. Инвеститор је у обавези да што пре, а најкасније пре почетка извођења радова измири сва дуговања према ЈКП "В и К" из Пожареваца и реши свој потрошачки статус. Постојећи прикључак ако постоји, се може користити као градилишни уз евидентирање у ЈКП "В и К" из Пожареваца.
10. Саставни део ових услова је и Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник ОП бр. 6/91).
11. Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу, а који су у надлежности ЈКП „В и К“ Пожаревац, већ је потребно да за конкретну израду споја поднесе захтев ЈКП "В и К" из Пожареваца.

Прилог: - фрагменти ситуационог плана са учртаном шемом постојећих инсталација  
- прерачун бр. 156/2019 за издавање тражених техничких услова

Обрађивач:

Драган Степановић грађ.техн.  
референт прикључака

Miodrag Obradović  
154953368-08029787620  
17

Digitally signed by Miodrag  
Obradović  
154953368-0802978762017  
Date: 2019.10.31 14:23:31 +01'00'


Миодраг Обрадовић, дипл.инж.маш.  
самостални инжењер развоја




в.д. Директора  
ЈКП ВиК Пожаревац


Александар Димитријевић, дипл.инж.тех.



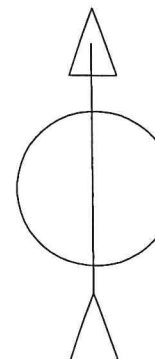


SEKUNDARNA  
VODOVODNA MREŽA  
PE cev DN 100

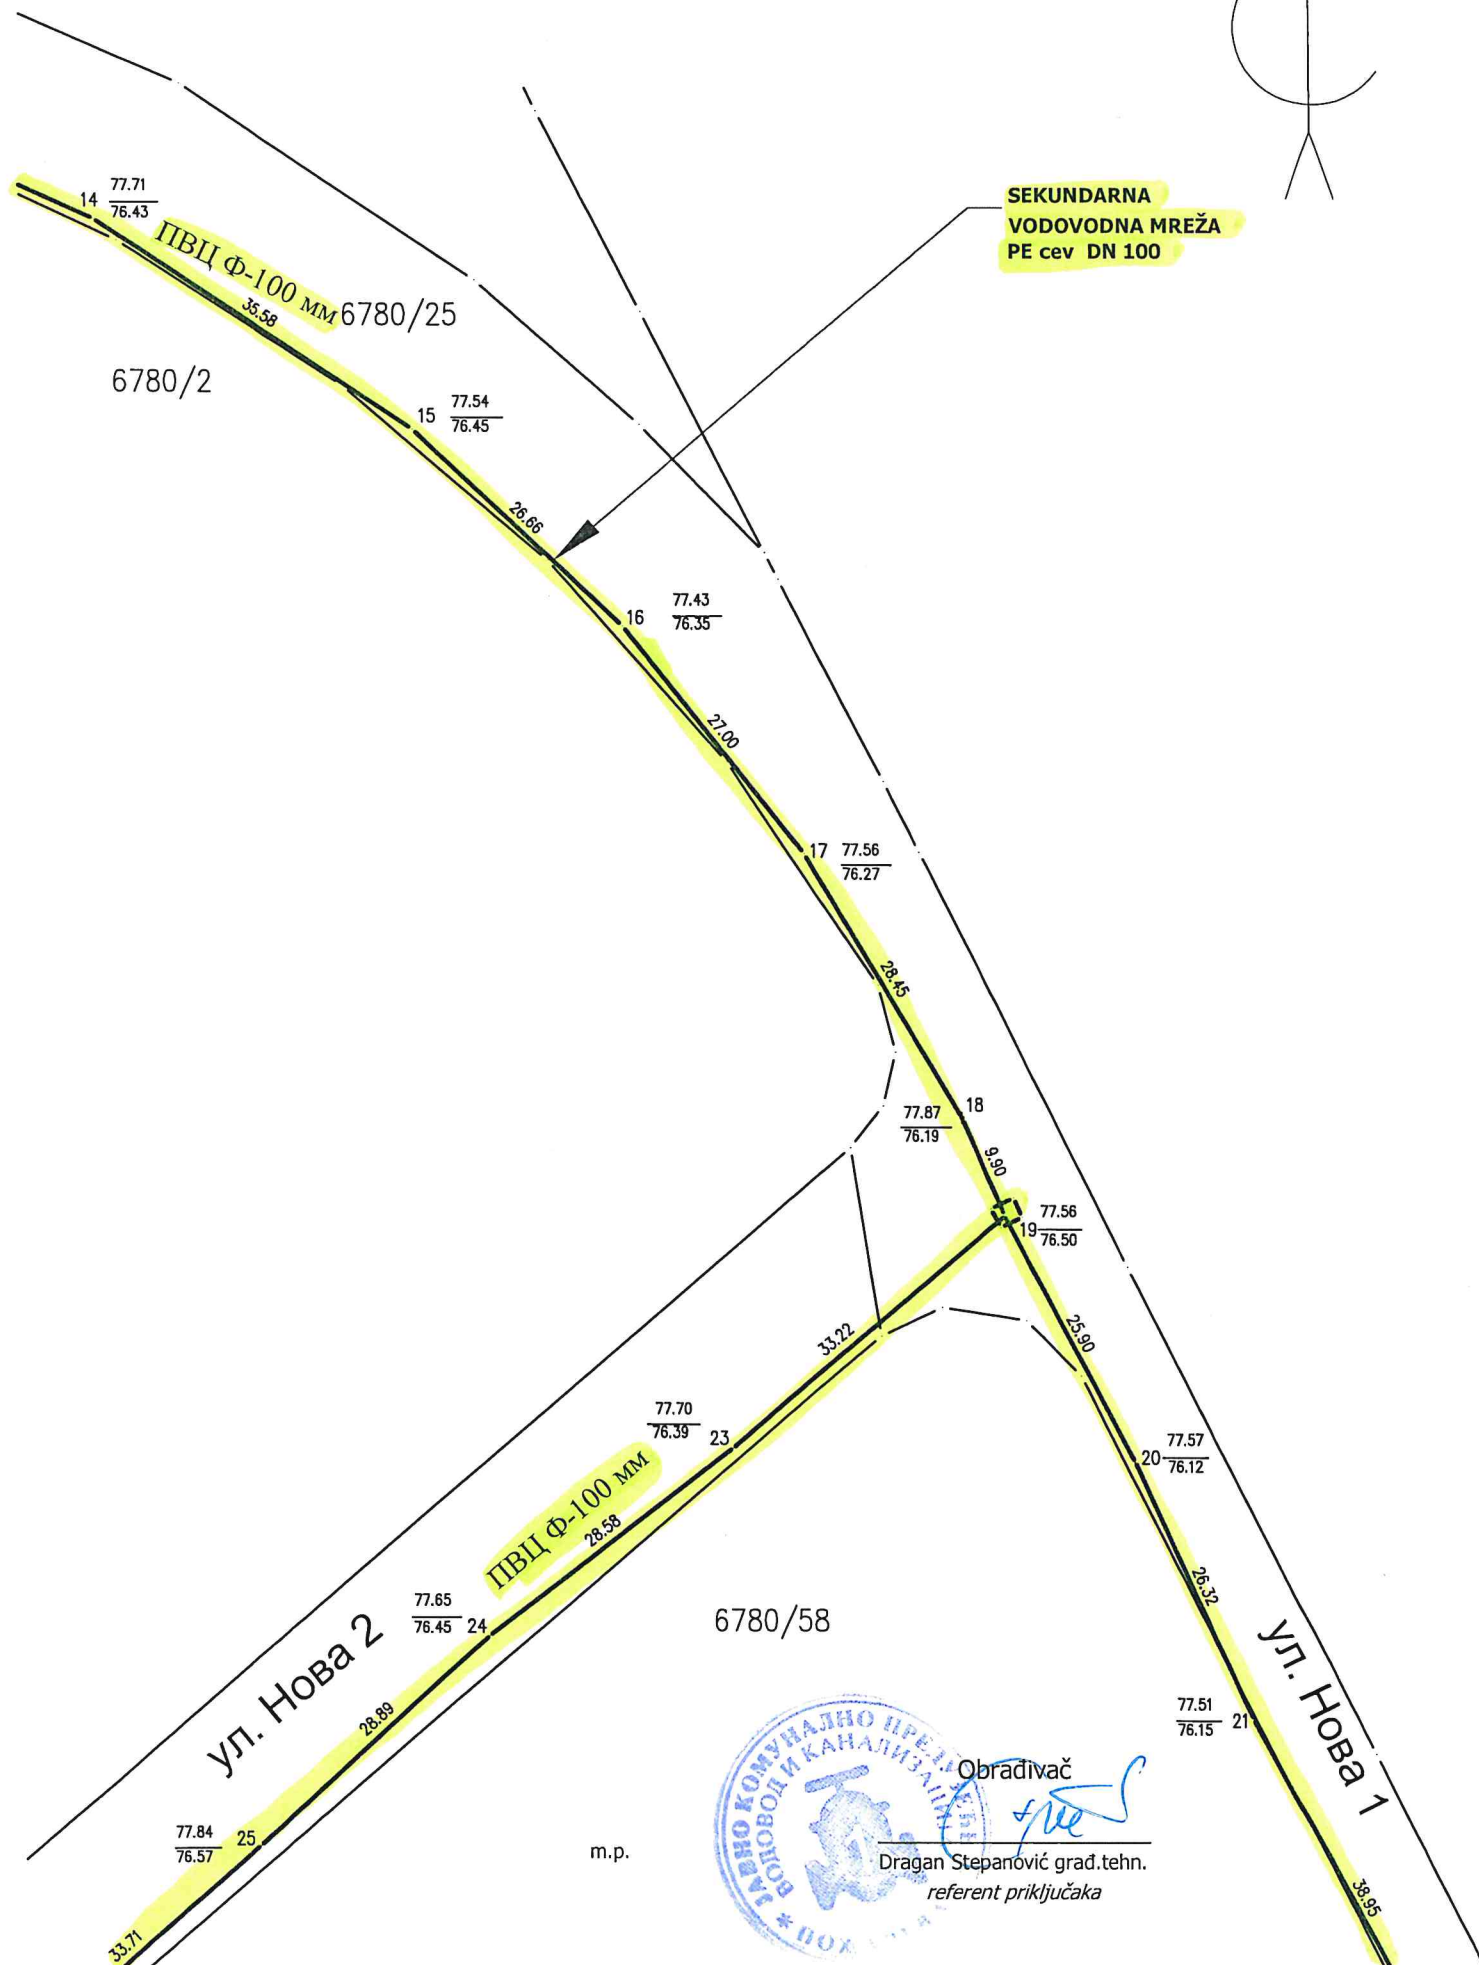

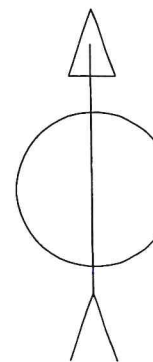

NOVOIZGRADENA  
MREŽA FEKALNE KANALIZACIJE  
PVC cev DN 250

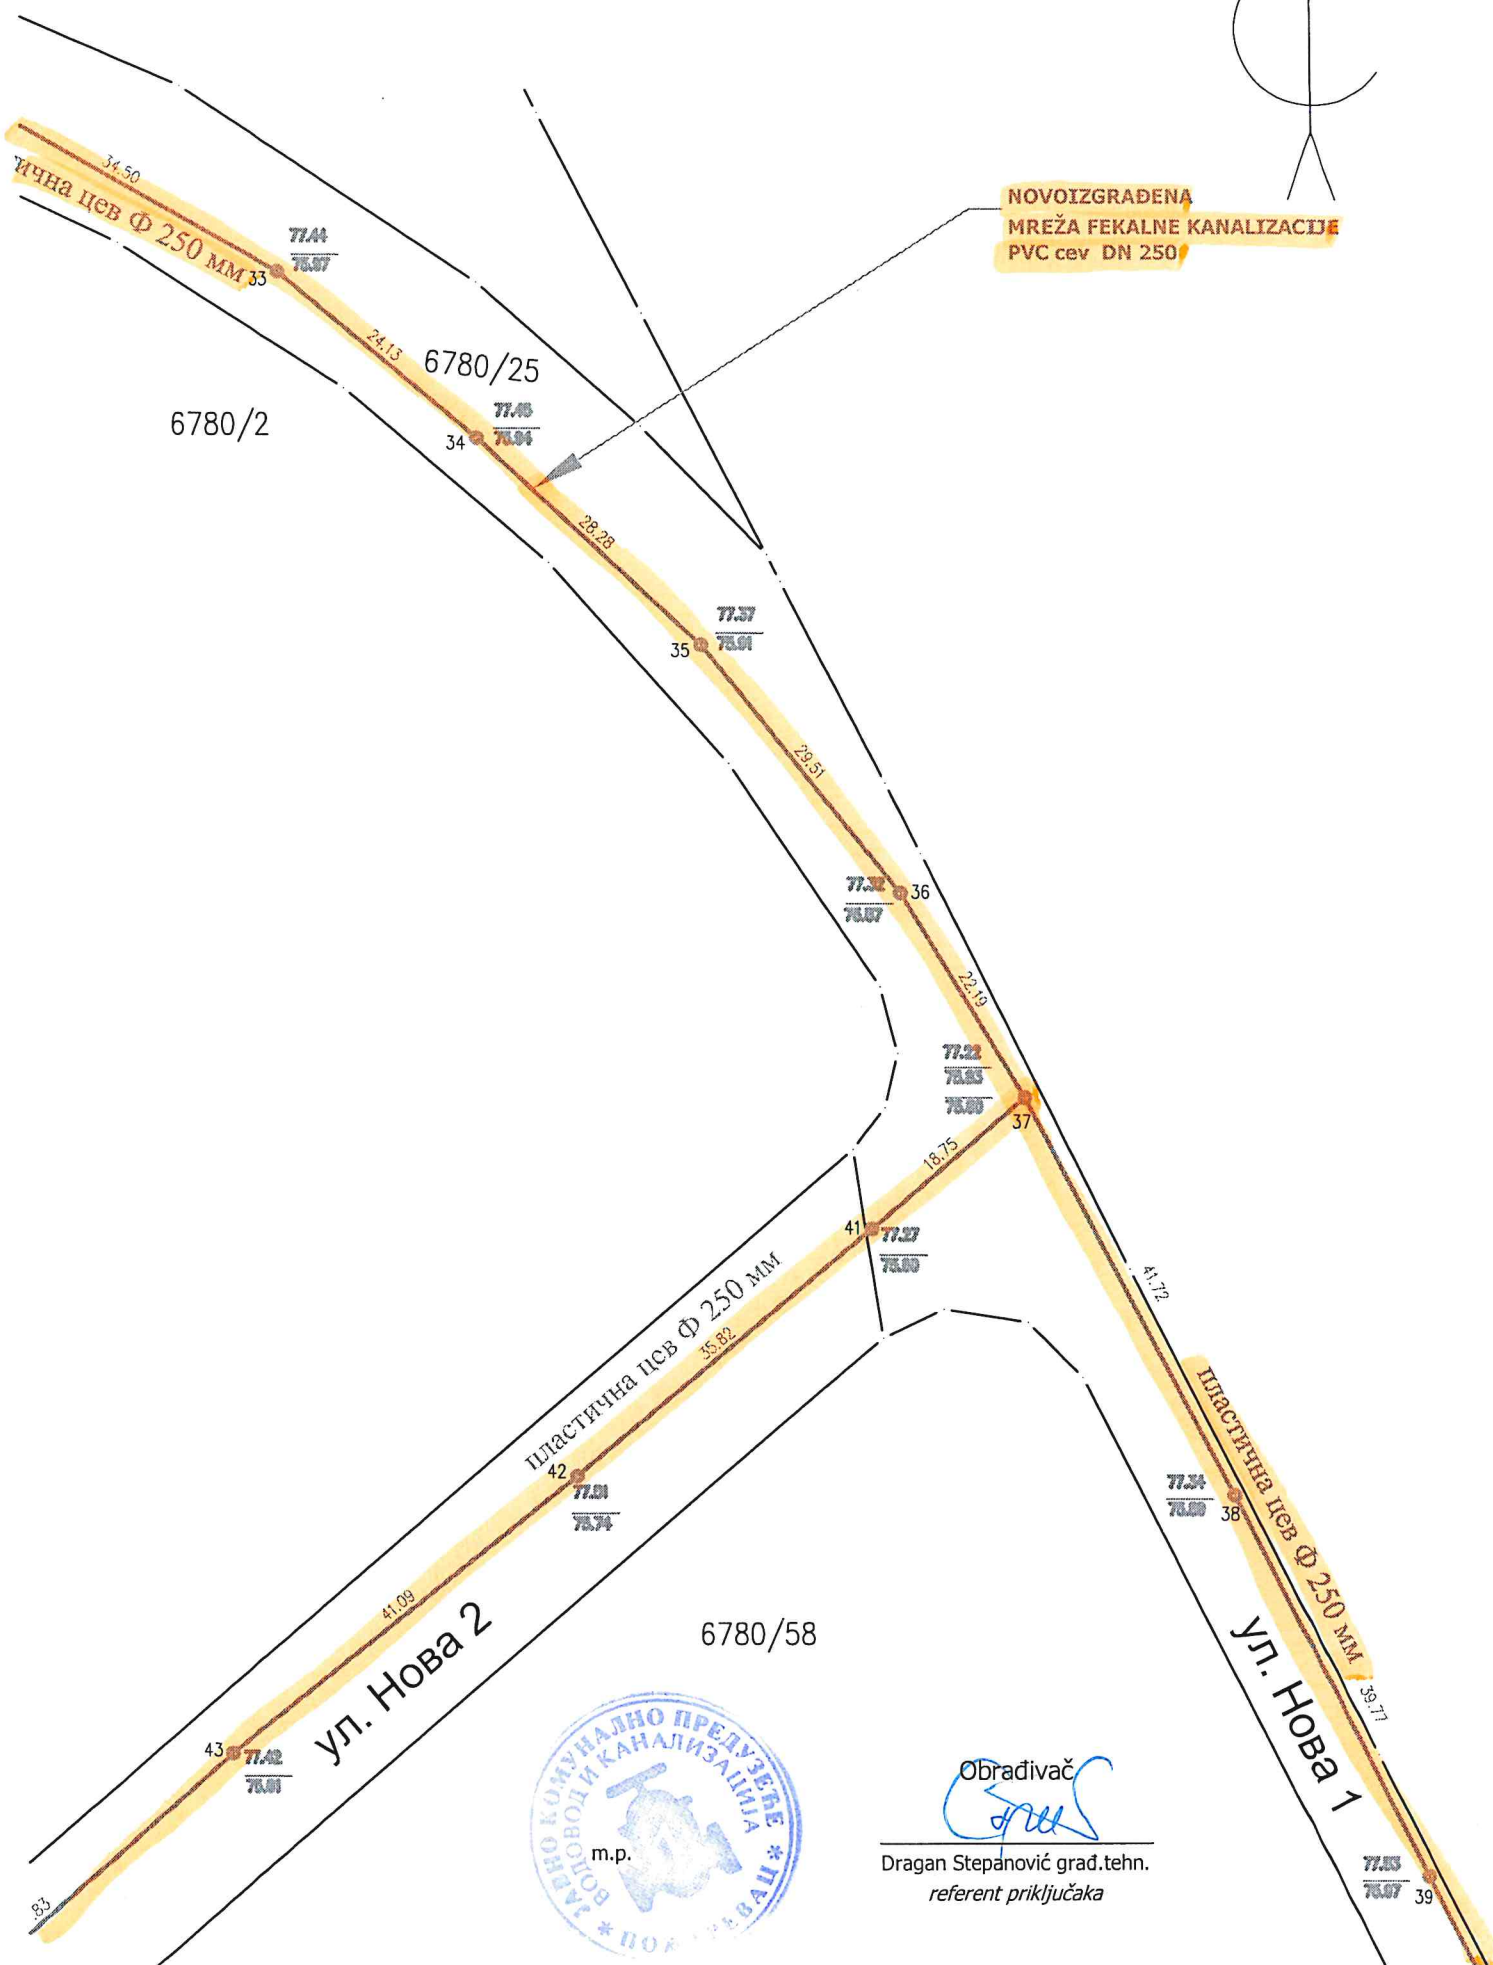

Obradivač  
*Dragan Stepanović*  
Dragan Stepanović građ.tehn.  
referent priključaka

