

Београд, Таковска 2  
Регија Београд  
Извршна јединица Пожаревац  
Служба за планирање, развој и инвестициону изградњу  
Пожаревац, Јована Шербановића бр.3  
Датум: 13.11.2014 тел.012 532222  
Наш број: 395561/2-2014 С.С.  
Фактурисати на телефон: ИТ

**НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д.**

**Народног фронта бр.12  
21000 Нови Сад**

**ПРЕДМЕТ:** Давање сагласности и услова за потребе израде урбанистичког пројекта, израду пројектне документације и исходавања локацијске дозволе за изградњу подземног прикључног кабловског 35kV и комуникационог оптичког кабла на територији града Пожареваца и општине Велико Градиште.

**ВЕЗА:** Захтев бр.РО1/D05-0442 од 04.11.2014

**Поступајући по вашем захтеву бр.РО1/D05-0442 од 04.11.2014, дајемо Вам сагласност према приложеној нам ситуацији а под следећим условима:**

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“ Извршна јединица Пожаревац, Служба за планирање, развој и инвестициону изградњу, ул.Јована Шербановића бр.3 12000 Пожаревац, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови заштите ТК каблова;
3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова;  
-Уколико радите нове приводне инсталације на местима укрштања са нашим тк кабловима вертикално растојање не сме бити мање од 0,5 метра и у обавези сте да наше каблове технички заштитите постављањем у ПВЦ цеви Ø110мм.  
-Код паралелног вођења поменутих инсталација хоризонтално растојање не сме бити мање од 1 метра а то се односи и на приближавање објекту.
4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и



- одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
  6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја);
  7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова;
  8. Ови **технички услови важе годину дана** од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.
  9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова, неопходно је урадити Техничко решење/Пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката/каблова у сарадњи са надлежном Службом „Телекома Србија“. Такво техничко решење, мора бити саставни део Главног пројекта. Извод из главног пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и предмером и предрачуном материјала и радова, са издатим Техничким условима треба доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности. Уколико се за предметне радове не ради главни пројекат, то не ослобађа инвеститора обавезе да изради Техничко решење/Пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност.
  10. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању.
  11. Уколико се за предметне радове не ради Главни пројекат а изградња условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да уради Главни пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне дозволе.
  12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.
  13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија“ а.д.
  14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и



Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност.

За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 10 (десет) дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити „Телекому Србија“ а.д, Извршној јединици Пожаревац у чијој надлежности је одржавање ТК објекта и каблова у зони планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).
16. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавестити предузеће „Телеком Србија“ а.д. да су радови на изградњи овог објекта завршени.
18. По завршетку радова на измештању ТК објекта/каблова потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
19. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објекта/каблова изврши пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно одржавање.

Информације на тел.012/ 532222 Стоимировић Зоран дипл.инж. шеф службе за планирање, развој и инвестициону изградњу Пожаревац.

С поштовањем,

Обрадио:

Техничар за оперативну подршку

  
Слободан Стевановић ТТ тех.

Шеф службе за планирање, развој  
и инвестициону изградњу

  
Зоран Стоимировић дипл.инж.

Координатор ИЈ Пожаревац


  
Виктор Глигоровски ,дипл.оец.



11070 NOVI BEOGRAD, Сурчински пут 1Е, тел/факс: (011) 7129-169. 7129-282. 7129-221, 7129-487  
м.б. 6548407. рег.б. 013 6548407. ш.дел. 4321. пиб. 101665393. Основни капитал друштва 249.614,51 EUR  
т.п. 160-6099-15; 170-461-86; 330-4002670-97; www.montprojekt.rs e-mail: office@montprojekt.rs

„TELEKOM SRBIJA“ a.d. – IJ Požarevac  
Ul. Jovana Šerbanovića br.17  
12000 Požarevac

Beograd, 2014-11-04  
Broj: P01/D05-0442

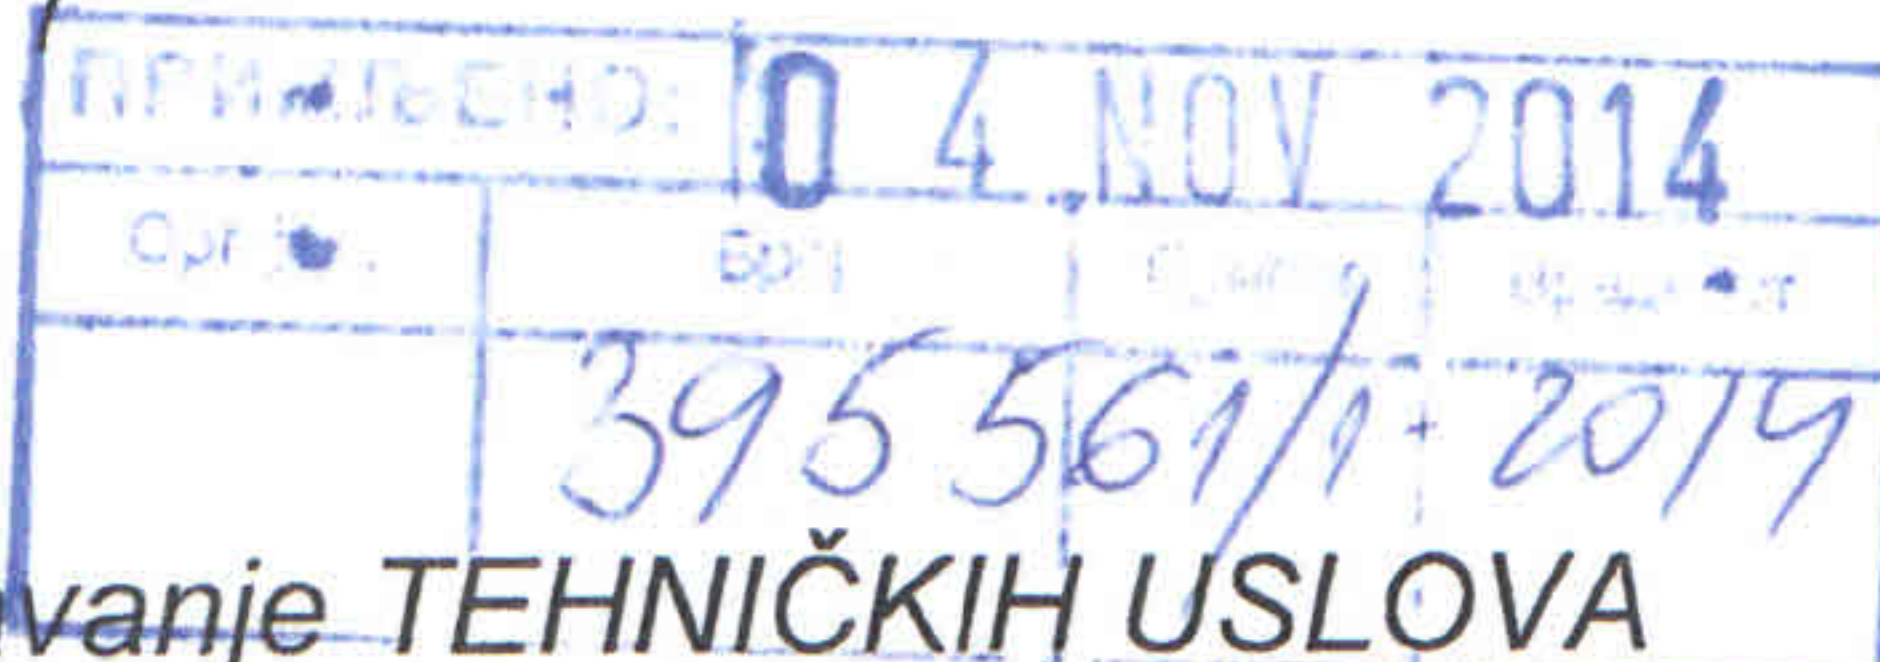

**PREDMET:** *Zahtev za izdavanje TEHNIČKIH USLOVA  
za izradu urbanističkog projekta, izradu projektne dokumentacije i  
ishodovanje lokacijske dozvole za izgradnju podzemnog priključnog  
kablovskog 35kV voda i komunikacionog optičkog kabla na teritoriji grada  
Požarevca i opštine Veliko Gradište.*

Poštovani,

Molimo da nam izdate TEHNIČKE USLOVE *za izradu urbanističkog projekta, izradu projektne dokumentacije i ishodovanje lokacijske dozvole za izgradnju podzemnog priključnog kablovskog 35kV voda i komunikacionog optičkog kabla na, koji će prolaziti kroz teritoriju dve opštine: Požarevac i Veliko Gradište i za koje će biti izdate 2 lokacijske dozvole, posebno za svaku opštinu. Napominjemo da je na teritoriji Grada Požarevca neophodna izrada urbanističkog projekta.*

Kroz teritoriju grada Požarevca trasa kabla bi prolazila katastarskim parcelama broj: 795, 796, 797, 788, 798, 799, 793, 800, 792 i 801 K.O. Beranje i katastarskim parcelama broj: 1441, 1455, 1456, 1462, 1463, 1464, 1440, 1475, 1473, 1472, 503 K.O. Bare, a izgradnja priključno-razvodnog postrojenja 35/35kV predviđa se na katastarskoj parceli 503 K.O. Bare.

Kroz teritoriju opštine Veliko Gradište trasa kabla bi prolazila katastarskim parcelama broj: 7017/2, 7655, 7666, 7674, 7672 i 7667 K.O. Sirakovo.

Tehnički uslovi treba da glase na ime:

*Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. Novi Sad, Narodnog fronta 12, Novi Sad, Republika Srbija, matični broj 20084693, PIB: 104052135*

Tehnički uslovi su nam potrebni radi projektovanja i izgradnje priključnog kablovskog voda i razvodnog postrojenja 35/35kV, a za potrebe izgradnje male elektrane u Sirakovu od lokacije iste do postojećeg stuba nadzemnog 35kV dalekovoda Bratinac – Češljeva bara.





OZNAKA : 2014-11-04

2/2

Priključni kablovski vod 35kV se sastoji od jednog kablovskog voda kojima se mala elektrana Sirakovo 2 priključuje na DSEE. Kablovski priključni vod povezuje malu elektranu Sirakovo 2 koja je planirana da se gradi na teritoriji Opštine Veliko Gradište sa krutom tačkom na pravcu dalekovoda 35kV Bratinac-Češljeva Bara preko razvodnog postrojenja 35/35kV i biće u stalnom pogonu, tj. preko njega će se većinom vršiti isporuka električne energije. Komunikacioni optički kabl će se polagati u istom rovu, a sve u skladu sa Tehničkim uslovima izdatim od strane PD za distribuciju električne energije CENTAR d.o.o. Kragujevac, ED ELEKTROMORAVA Požarevac.

Obraćamo vam se u ime Investitora čija je punomoć data u prilogu, stoga vas molimo da tehnički uslovi glase na Investitora, NIS a.d. Novi Sad. Fakturu za izvršene usluge izdavanja tehničkih uslova slati na preduzeće „MONTPROJEKT“ d.o.o. Beograd, 11070 Novi Beograd, Surčinski put 1e (t.r: 160-6099-15, PIB: 101665393) koje će izvršiti plaćanje iste.

U prilogu Vam dostavljamo:

- Crtež cele trase kablovskog voda 35kV i optičkog kabla u razmeri 1:5000 – 2 (dva) primerka
- Crteže trase kablovskog voda 35kV i optičkog kabla kroz područje Opštine Veliko Gradište – K.O. Sirakovo u razmeri 1:1000 (listovi 1-5) – 2 (dva) primerka
- Crteže trase kablovskog voda 35kV i optičkog kabla kroz područje Opštine Požarevac – K.O. Bare i K.O. Beranje u razmeri 1:1000 (listovi 5-16) – 2 (dva) primerka
- Punomoć NIS a.d. Novi Sad, broj ENR 100000/IN-PU/1277 od 21.10.2014. godine – 1 (jedan) primerak
- Tehničke uslove ED Elektromorave Požarevac – 1 (jedan) primerak
- Obaveštenje GU grada Požarevac br.04-350-335/2014 od 09.10.2014. godine.

Molimo Vas da u Vasim Tehničkim uslovima, posebno naznačite uslove za kablovsku trasu kroz teritoriju Opštine Požarevac i posebno kroz teritoriju Opštine Veliko Gradište iz razloga pribavljanja posebnih lokacijskih dozvola. Takođe Vas molimo da nam overite 1 (jedan) primerak crteža trase vodova.

Za sva tehnička obaveštenja molimo da se obratite preduzeću „MONTPROJEKT“ d.o.o. Beograd:

- Projektantu Gajić Biljani, tel. 063/203-076, e-mail: [b.gajic@montprojekt.rs](mailto:b.gajic@montprojekt.rs)
- Koordinator projekta Malenković Milanu, tel. 063/217-929, e-mail: [m.malenkovic@montprojekt.rs](mailto:m.malenkovic@montprojekt.rs)

Za „MONTPROJEKT“ d.o.o. Beograd

Milan Malenković, dipl. inž. el.

